

LEGENDA

- EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA D'ÁGUA CAPACIDADE = 2-A
- EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ "BC" CAPACIDADE = 20 B.C
- DETECTOR DE FUMAÇA
- REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED COM AUTONOMIA DE 2 H
- HIDRANTE SIMPLES
- BOMBA DE INCÊNDIO
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO
- BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA)
- CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
- TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
- ROTA DE FUGA
- FINAL DA ROTA DE FUGA
- SAÍDA PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA INDICANDO "DIREÇÃO DE SAÍDA"
- SAÍDA PLACA INDICATIVA D ROTA DE FUGA INDICANDO "SAÍDA"

NOTAS GÊNICAS

O QUADRO RESUMO DAS INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO CONFORME MODELO CONSTANTE NA NORMA TÉCNICA DO CBMGO 01.

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	
Brigada de Incêndio	Conforme Norma Técnica - NT 17
Extintores NT 21	Água pressurizada - 2 A Pó química seco B.C - 20 B.C
Iluminação de Emergência	Obedecerá a NT 18 autonomia mínima de 01 hora
Sinalização de Emergência	Conforme Norma Técnica - NT 20
Saídas de Emergência	Conforme Norma Técnica - NT 11
Alarme e detecção	Conforme Norma Técnica - NT 19
Segurança estrutural	Conforme Norma Técnica - NT 08
Hidrantes	Tubulação 65 mm - Ferro galvanizado Hidrantes - Mangueira 40 mm - comprimento 30 m esguichos reguláveis de acordo - NT 22


CLASSIFICAÇÃO		
GRUPO	Ocupação	Divisão
F	LOCAL DE REUNÃO DE PÚBLICO	Clubes sociais e de diversão Área cívica e esportiva

CARGA DE INCÊNDIO - NT 14/2017		
Ocupação/uso	Descrição	Divisão
LOCAL DE REUNÃO DE PÚBLICO	CASA DE FESTAS E EVENTOS	F-5/F-6

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ / m²
MEDIO	600 MJ / m²

CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO PAV. TERREJO (NT 10/2014)		
Piso	acabamento	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
Parade	acabamento	CLASSE I OU II-A
Teto e forro	revestimento	CLASSE I OU II-A

QUADRO DE ÁREAS			
LOCAL	ÁREA (M²)	LOCAL	ÁREA (M²)
RAMP/ACesso AO PALCO	35,88	DOCA CARGA/DESCARGA	35,20
COZA DE DISTRIBUIÇÃO	47,50	BANHEIRO	3,50
DEPÓSITO	39,00	DAL	4,80
SOM/ILUMINAÇÃO	10,50	COZA	7,80
ARRIO DO RESÍDUO	4,50	CAMARA/ESTAR	78,96
DNL	5,50	CAMARA	13,90
BANHEIRO FEM	4,00	CAMARA	13,90
BANHEIRO MASC	4,00	CAMARA	14,00
HALL DE SERVIÇO	20,70	BANHEIRO	3,70
HALL DE DISTRIBUIÇÃO	17,25	BANHEIRO	3,70
ACesso/ROTA DE FUGA	16,00	BANHEIRO	3,70
ESPAÇO MULTIFUNDO	1777,00	BANHEIRO	3,70
HALL PRINCIPAL	144,00	BANHEIRO	3,30
AUDITÓRIO 02	175,00	SAL. PUB. FEM	27,50
ESPAÇO MULTIFUNDO	92,00	SAL. PUB. MASC	23,50
AUDITÓRIO 01	121,00	VEST. SERV. FEM	10,10
CIRCULAÇÃO COBERTA	587,50	VEST. SERV. MASC	7,42
BANHEIRO ACESSÍVEL	3,20	BANHEIRO ACESSÍVEL	3,00
DNL	3,00	FRALDÁRIO	5,70
BANHEIRO	7,42		

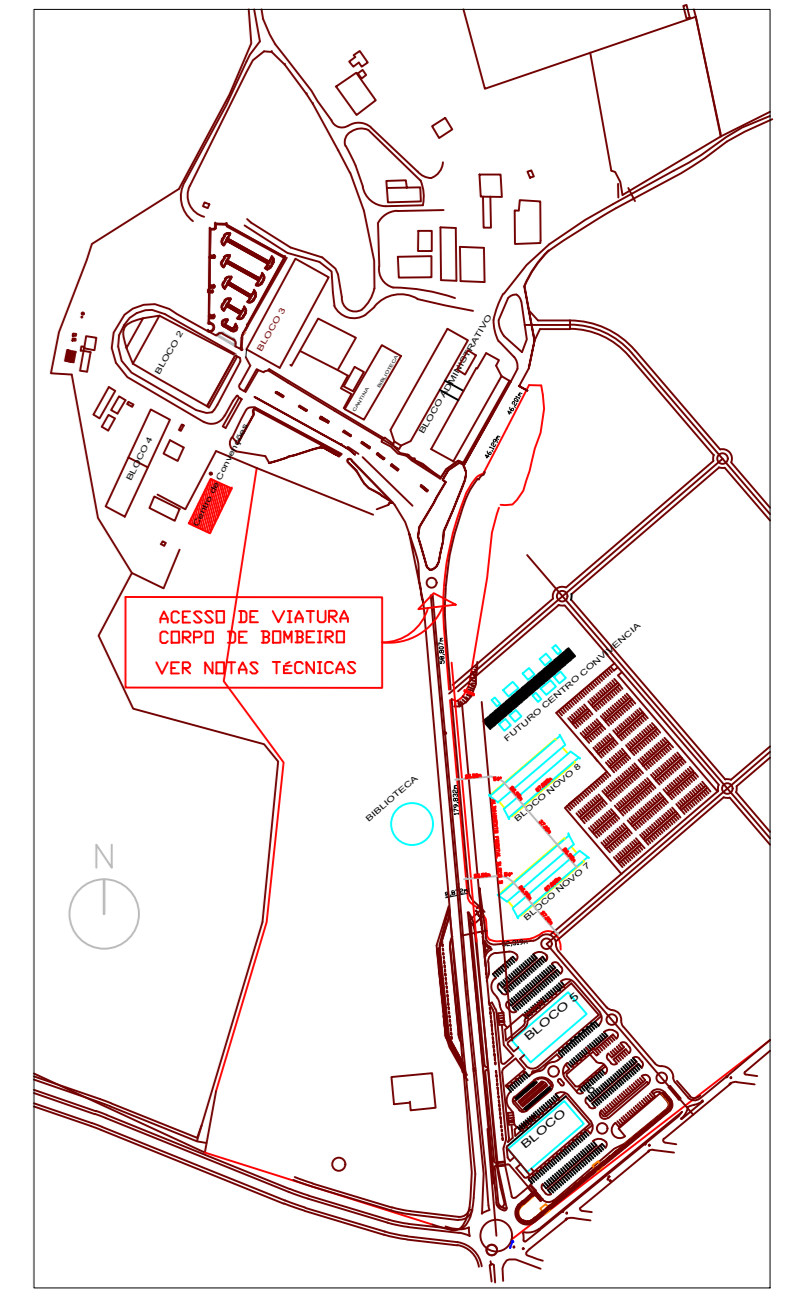

ESTADO DE GOIAS  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º

1) Por solicitação; Projeto regular;  
2) Por solicitação; Projeto regular;  
3) Por solicitação de notificação; Projeto regular;  
4) Por solicitação de notificação; Projeto regular;

**APROVADO**  
EM

COMBATE A INCÊNDIO - APROVAÇÃO

UNIVERSIDADE DO RIO VERDE - RIO VERDE - GOIAS

EDIFÍCIO CORV-UIRV

UNIVERSIDADE DO RIO VERDE - CNPJ: 01.812.255001-78

ENQ. CIVIL: WALTER CARNEIRO BARBOSA - 15000185010-00

SITUAÇÃO DA OBRA	
Descrição	Quantidade
PLANTA BARRA	02.000,00 m²
DETALES	02.000,00 m²
TOTAL	04.000,00 m²

2/2